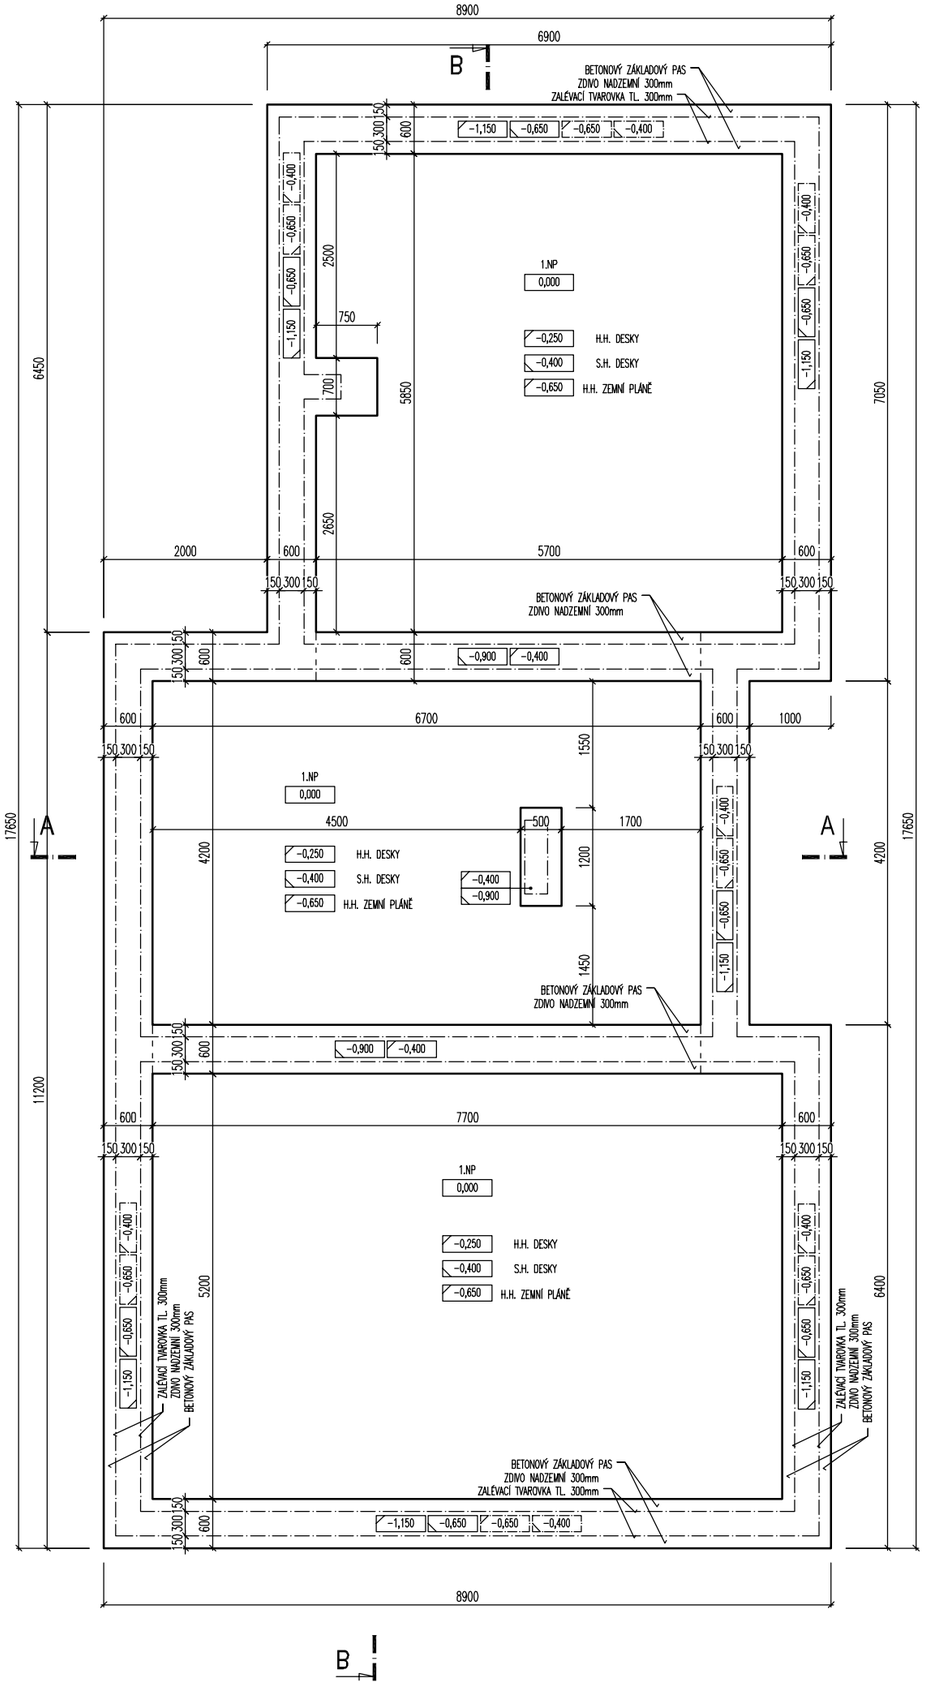


B

## LEGENDA HMOT:

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16–32MM, HUTNĚNÝ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY
- ŽELEZOBETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- PROSTÝ BETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- NOSNÁ PODZEMNÍ STĚNA tl. 300mm ZALÉVACÍ TVAROVKA 300x500mm v.250mm /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ STĚNA tl. 300mm, Rw=48dB TVAROVKA Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5
- NOSNÁ STĚNA tl. 250mm, Rw=49dB TVAROVKA Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 150mm, Rw=43dB TVAROVKA Porotherm 14 Profi tl. 140mm
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 100mm POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 100mm
- ATIKA POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 250mm
- KZS ETICS II – IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA Lambda 0,035W/m.K
- KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA NESTLAČITELNÁ
- PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU např. ISOCORB

S

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: Ing.arch. Josef Pálka | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 | |
| Autor projektu: Ing.arch. Martin Pálka | | |
| Vypracoval: Ing. Karel Typlt | | |
| Místo: Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice | |
| Akce: Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení | |
| Objekt: D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: 11. 2019 | |
| Oddíl: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: 1:75 | |
| Název výkresu: Půdorys základů | Číslo výkr.: 01 | Revize: R00 / Paré č.: . |

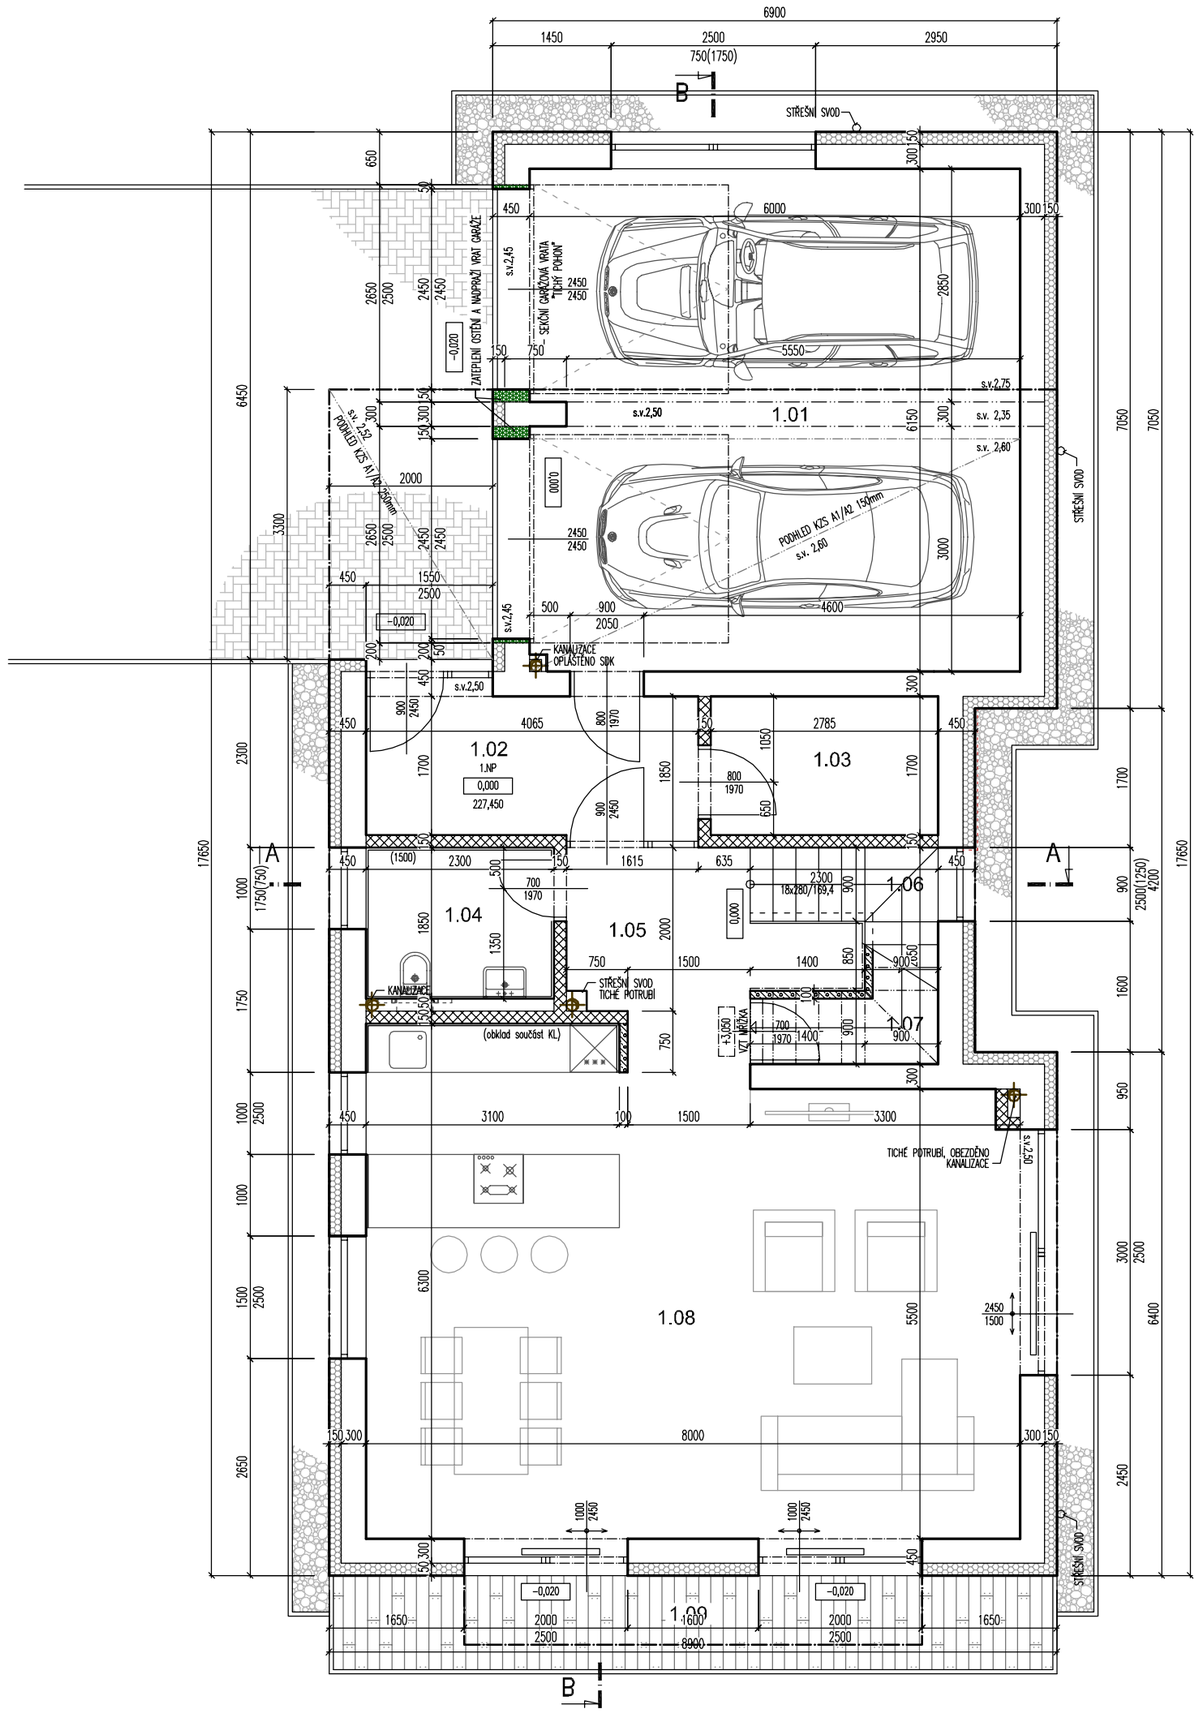


## LEGENDA HMOT:

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16–32MM, HUTNĚNÝ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY
- ŽELEZOBETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- PROSTÝ BETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- NOSNÁ PODZEMNÍ STĚNA tl. 300mm ZALÉVACÍ TVAROVKA 300x500mm v.250mm /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ STĚNA tl. 300mm, Rw=48dB TVAROVKA Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5
- NOSNÁ STĚNA tl. 250mm, Rw=49dB TVAROVKA Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 150mm, Rw=43dB TVAROVKA Porotherm 14 Profi tl. 140mm
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 100mm POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 100mm
- ATIKA POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 250mm
- KZS ETICS II – IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA Lambda 0,035W/m.K
- KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA NESTLAČITELNÁ
- PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU např. ISOCORB

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m2 | S.V. m | PODLAHA | STĚNY | STROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | GARÁŽ | 36,7 | 2,75<br>2,60 | NÁTĚR NA BETON<br>ODOLNÝ ROPNÝM LÁTKÁM | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA<br>KZS MV 150mm |
| 1.02 | VSTUP | 6,9 | 2,75 | KERAMICKÁ DL. | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 1.03 | ŠATNA | 4,7 | 2,75 | KERAMICKÁ DL. | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 1.04 | TOALETA | 4,3 | 2,75 | KERAMICKÁ DL. | KERAM. OBKL. 1,5m<br>OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 1.05 | CHODBA | 6,8 | 2,75 | KERAMICKÁ DL. | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 1.06 | SCHODIŠTĚ | 4,9 | – | KERAMICKÁ DL.<br>SCHOD. PROGRAM | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 1.07 | SKLAD<br>POD SCHODY | 2,6 | min. 1,00<br>max. 2,75 | KERAMICKÁ DL. | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 1.08 | OBYTNÝ PROSTOR<br>KUCHYŇSKÝ KOUT | 46,8 | 2,75 | KERAMICKÁ DL. | OMÍTKA, MALBA<br>OBKLAD ZA KL | OMÍTKA, MALBA |
| 1.09 | TERASA | 10,7 | – | EXOTICKÉ DŘEVO | – | – |
| | CELKOVÁ PLOCHA UŽITNÁ<br>(bez balkonů a teras) | 113,7 | | SOKL Z PŘÍSLUŠNÉ PODLAHOVINY v.70mm | | |

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | |
|---|---|
| Zodpovědný projektant: Ing.arch. Josef Pálka<br>Autor projektu: Ing.arch. Martin Pálka<br>Vypracoval: Ing. Karel Typlt | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 |
| Místo: Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice |
| Akce: Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení |
| Objekt: D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: 11. 2019 |
| Oddíl: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: 1:75 |
| Název výkresu: Půdorys 1.NP | Číslo výkr.: 02 / Revize: R00 / Paré č.: . |

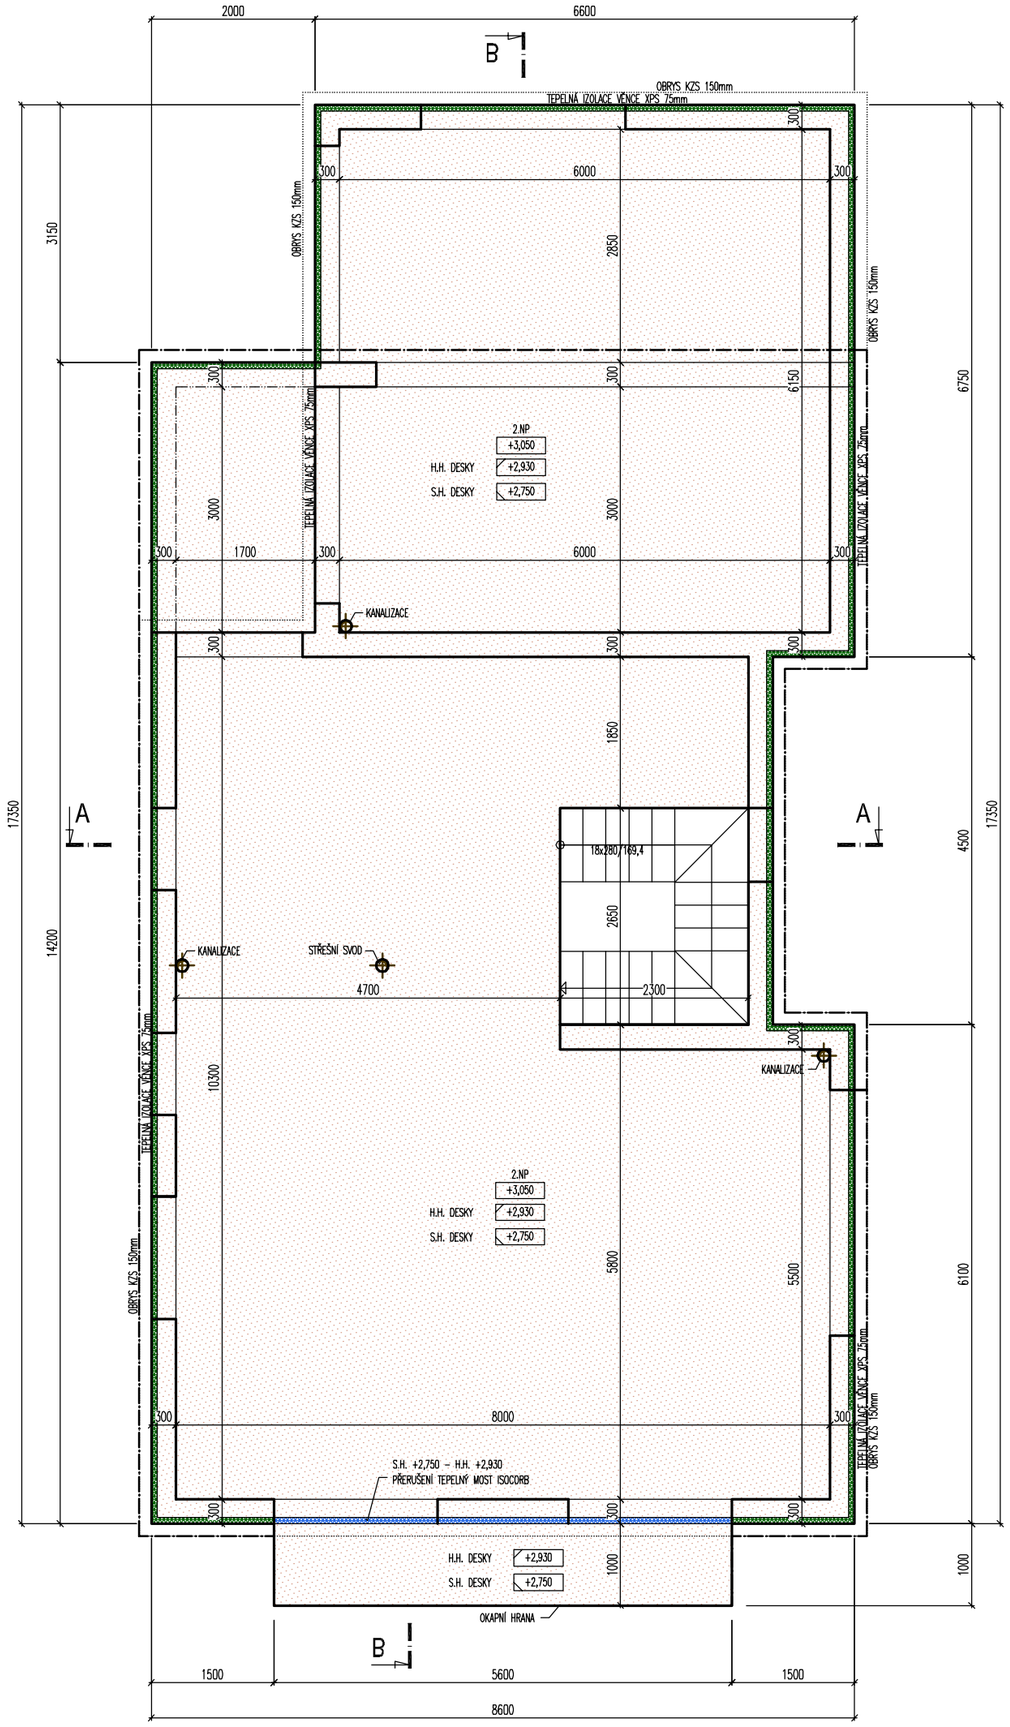


## LEGENDA HMOT:

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16–32MM, HUTNĚNÝ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY
- ŽELEZOBETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- PROSTÝ BETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- NOSNÁ PODZEMNÍ STĚNA tl. 300mm ZALÉVACÍ TVAROVKA 300x500mm v.250mm /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ STĚNA tl. 300mm, Rw=48dB TVAROVKA Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5
- NOSNÁ STĚNA tl. 250mm, Rw=49dB TVAROVKA Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 150mm, Rw=43dB TVAROVKA Porotherm 14 Profi tl. 140mm
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 100mm POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 100mm
- ATIKA POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 250mm
- KZS ETICS II – IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA Lambda 0,035W/m.K
- KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA NESTLAČITELNÁ
- PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU např. ISOCORB

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | |
|---|---|
| Zodpovědný projektant: Ing.arch. Josef Pálka<br>Autor projektu: Ing.arch. Martin Pálka<br>Vypracoval: Ing. Karel Typlt | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 |
| Místo: Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice |
| Akce: Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení |
| Objekt: D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: 11. 2019 |
| Oddíl: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: 1:75 |
| Název výkresu: Půdorys stropu nad 1.NP | Číslo výkr.: 03 / Revize: R00 / Paré č.: . |

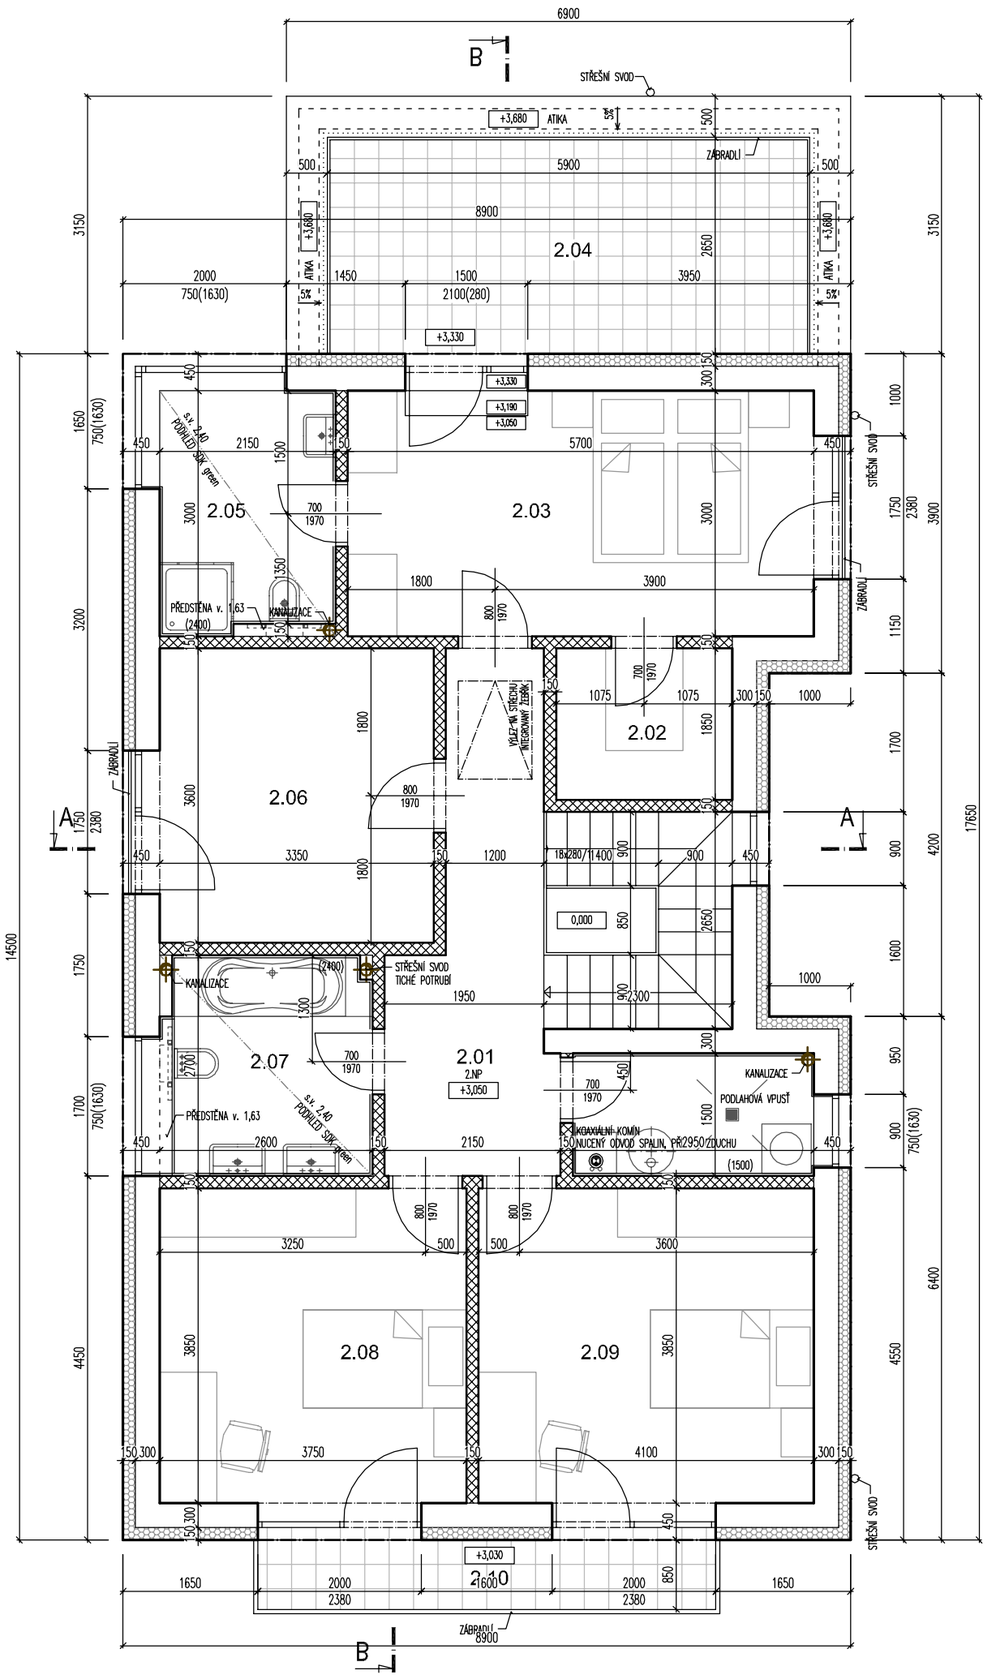


## LEGENDA HMOT:

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16–32MM, HUTNĚNÝ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY
- ŽELEZOBETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- PROSTÝ BETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- NOSNÁ PODZEMNÍ STĚNA tl. 300mm ZALÉVACÍ TVAROVKA 300x500mm v.250mm /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ STĚNA tl. 300mm, Rw=48dB TVAROVKA Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5
- NOSNÁ STĚNA tl. 250mm, Rw=49dB TVAROVKA Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 150mm, Rw=43dB TVAROVKA Porotherm 14 Profi tl. 140mm
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 100mm POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 100mm
- ATIKA POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 250mm
- KZS ETICS II – IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA Lambda 0,035W/m.K
- KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA NESTLAČITELNÁ
- PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU např. ISOCORB

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m2 | S.V. m | PODLAHA | STĚNY | STROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | CHODBA | 10,1 | 2,63 | KERAMICKÁ DL. | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 2.02 | ŠATNA | 4,0 | 2,63 | VINYL | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 2.03 | LOŽNICE | 17,6 | 2,63 | VINYL | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 2.04 | TERASA | 15,6 | – | BETONOVÁ DL. | – | – |
| 2.05 | KOUPELNA RODIČŮ | 6,0 | 2,40 | KERAMICKÁ DL. | KERAM. OBKL. 2,4m | SDK green |
| 2.06 | PRACOVNA | 12,1 | 2,63 | VINYL | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 2.07 | KOUPELNA | 6,6 | 2,40 | KERAMICKÁ DL. | KERAM. OBKL. 2,4m | SDK green |
| 2.08 | POKOJ I | 14,4 | 2,63 | VINYL | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 2.09 | POKOJ II | 15,8 | 2,63 | VINYL | OMÍTKA, MALBA | OMÍTKA, MALBA |
| 2.10 | BALKON | 4,8 | – | KERAMICKÁ DL. | – | – |
| | CELKOVÁ PLOCHA UŽITNÁ (bez balkonů a teras) | 86,6 | | SOKL. Z PŘÍSLUŠNÉ PODLAHOVINY v.70mm | | |

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: | Ing.arch. Josef Pálka | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 | |
| Autor projektu: | Ing.arch. Martin Pálka | | |
| Vypracoval: | Ing. Karel Typlt | | |
| Místo: | Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice | |
| Akce: | Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení | |
| Objekt: | D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: | 11. 2019 |
| Oddíl: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: | 1:75 |
| Název výkresu: | Půdorys 2.NP | Číslo výkr.: 04 | Revize: R00 / Paré č.: . |

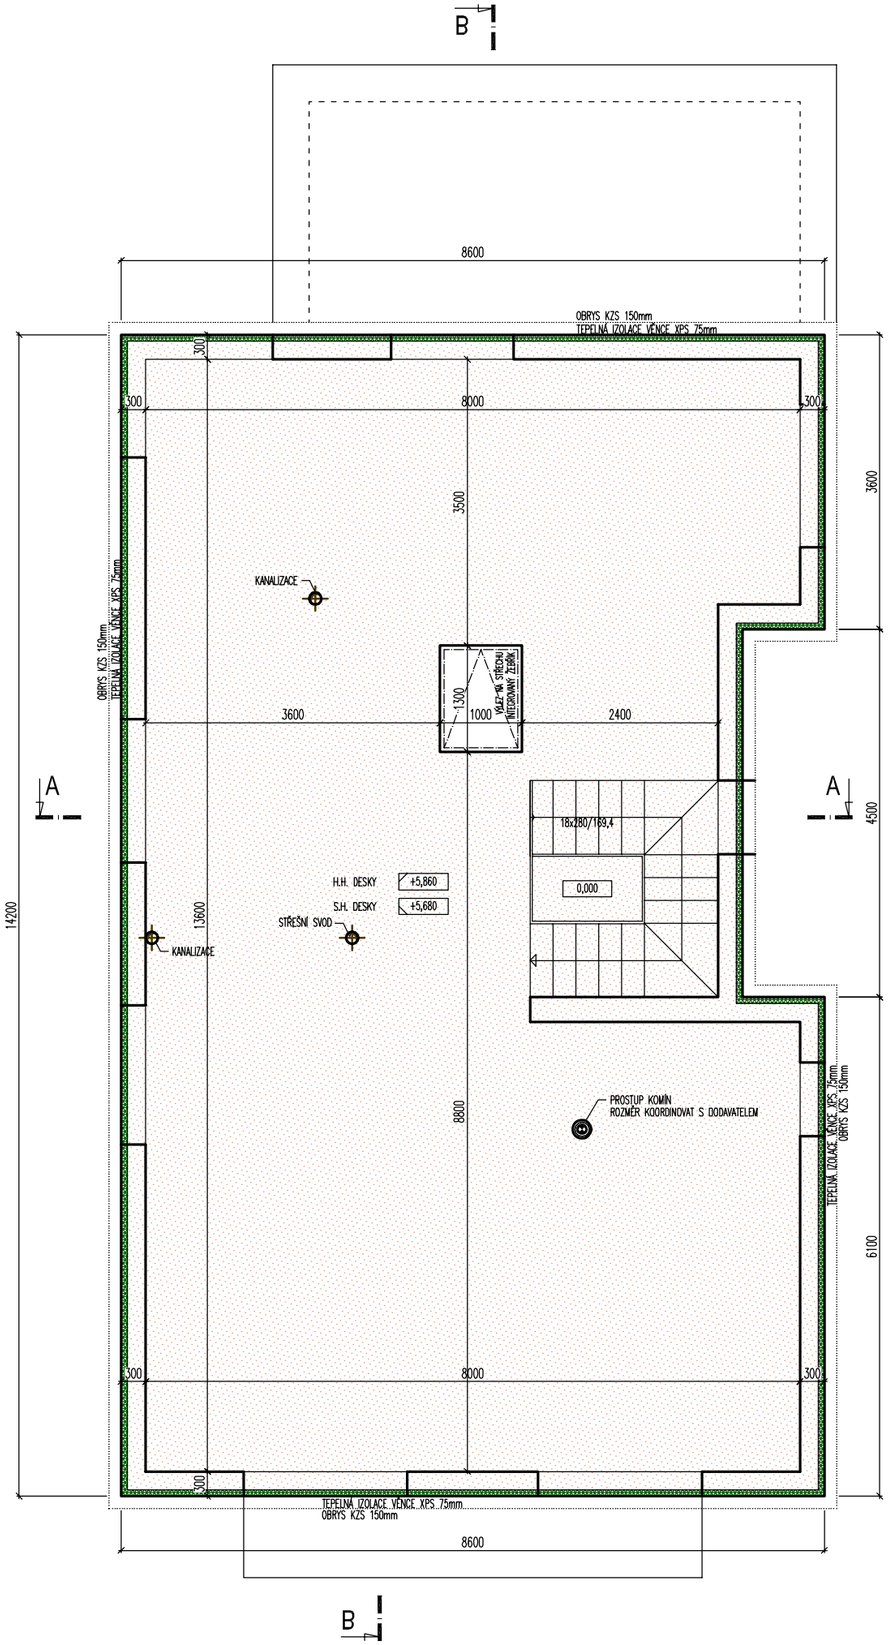


## LEGENDA HMOT:

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16–32MM, HUTNĚNÝ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY
- ŽELEZOBETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- PROSTÝ BETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- NOSNÁ PODZEMNÍ STĚNA tl. 300mm ZALÉVACÍ TVAROVKA 300x500mm v.250mm /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ STĚNA tl. 300mm, Rw=48dB TVAROVKA Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5
- NOSNÁ STĚNA tl. 250mm, Rw=49dB TVAROVKA Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 150mm, Rw=43dB TVAROVKA Porotherm 14 Profi tl. 140mm
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 100mm POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 100mm
- ATIKA POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 250mm
- KZS ETICS II – IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA Lambda 0,035W/m.K
- KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA NESTLAČITELNÁ
- PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU např. ISOCORB

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | |
|---|---|
| Zodpovědný projektant: Ing.arch. Josef Pálka<br>Autor projektu: Ing.arch. Martin Pálka<br>Vypracoval: Ing. Karel Typlt | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 |
| Místo: Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice |
| Akce: Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení |
| Objekt: D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: 11. 2019 |
| Oddíl: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: 1:75 |
| Název výkresu: Půdorys stropu nad 2.NP | Číslo výkr.: 05 / Revize: R00 / Paré č.: . |

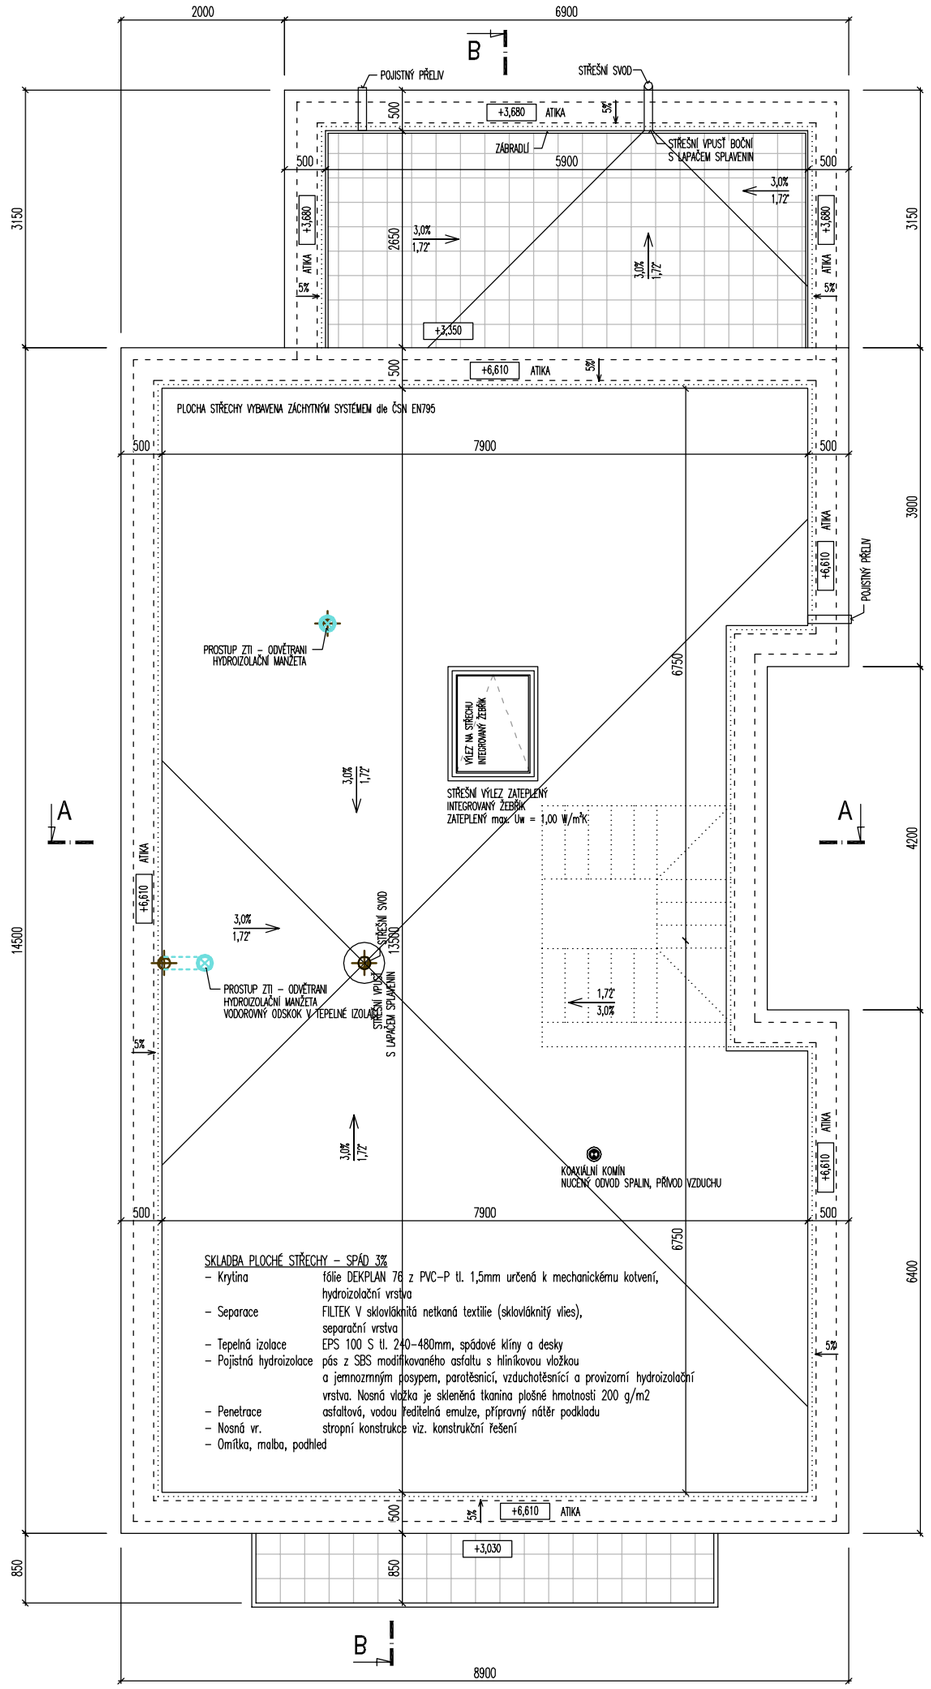


## LEGENDA HMOT:

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16–32MM, HUTNĚNÝ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY
- ŽELEZOBETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- PROSTÝ BETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- NOSNÁ PODZEMNÍ STĚNA tl. 300mm ZALÉVACÍ TVAROVKA 300x500mm v.250mm /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ STĚNA tl. 300mm, Rw=48dB TVAROVKA Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5
- NOSNÁ STĚNA tl. 250mm, Rw=49dB TVAROVKA Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 150mm, Rw=43dB TVAROVKA Porotherm 14 Profi tl. 140mm
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 100mm POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 100mm
- ATIKA POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 250mm
- KZS ETICS II – IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA Lambda 0,035W/m.K
- KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA NESTLAČITELNÁ
- PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU např. ISOCORB

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: | Ing.arch. Josef Pálka | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 |
| Autor projektu: | Ing.arch. Martin Pálka | |
| Vypracoval: | Ing. Karel Typlt | |
| Místo: | Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice |
| Akce: | Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení |
| Objekt: | D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: 11. 2019 |
| Oddíl: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: 1:75 |
| Název výkresu: | Půdorys střechy | Číslo výkr.: 06 / Revize: R00 / Paré č.: . |

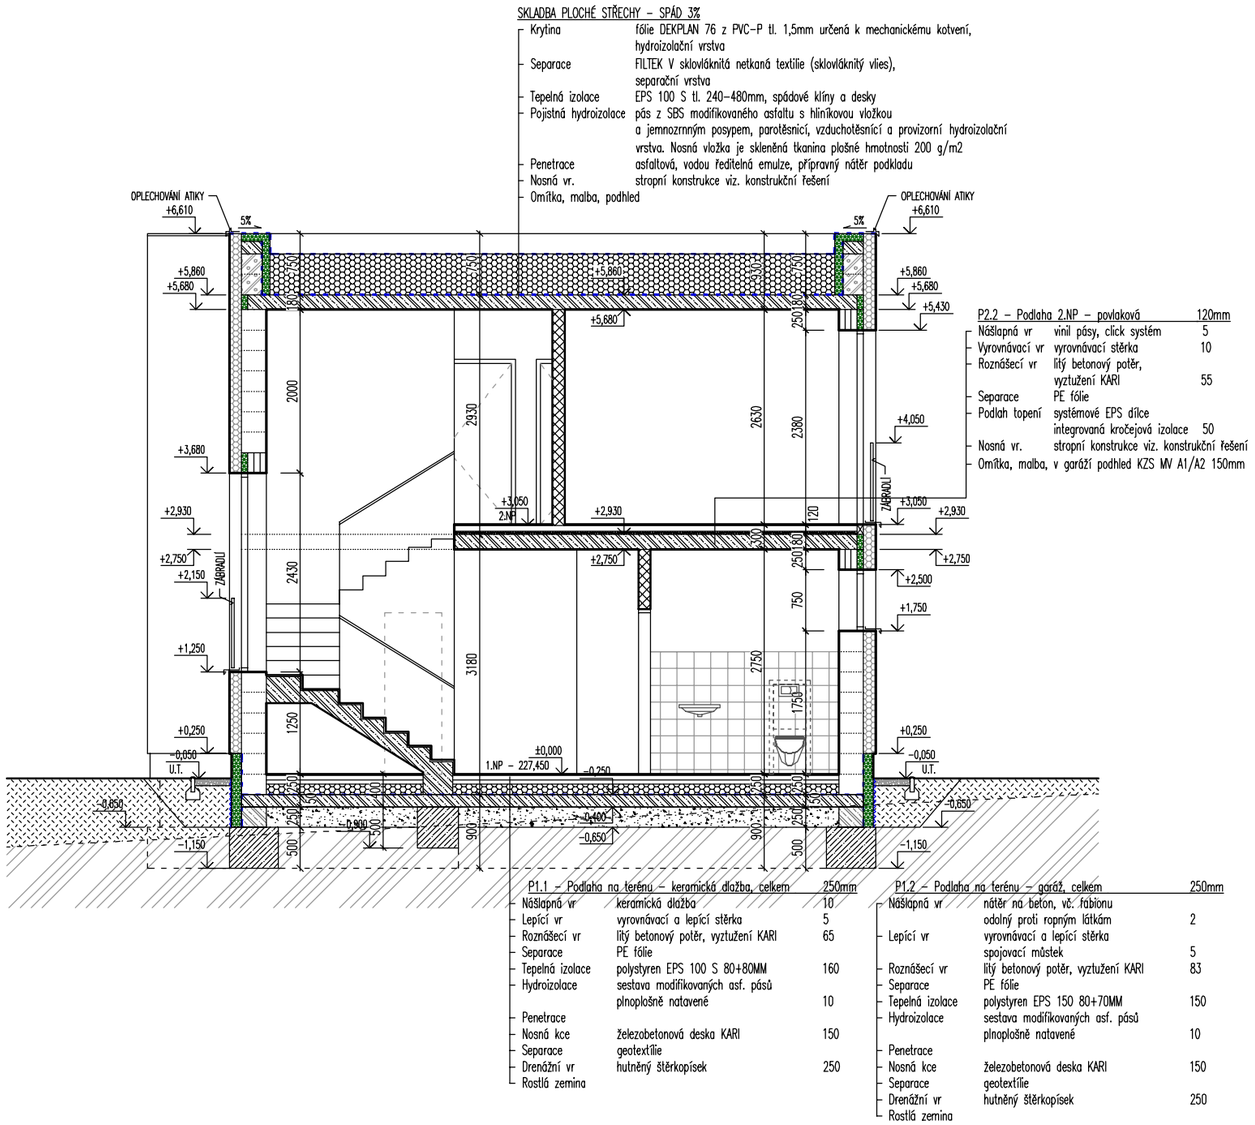


## LEGENDA HMOT:

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16–32MM, HUTNĚNÝ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY
- ŽELEZOBETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- PROSTÝ BETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- NOSNÁ PODZEMNÍ STĚNA tl. 300mm ZALÉVACÍ TVAROVKA 300x500mm v.250mm /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ STĚNA tl. 300mm, Rw=48dB TVAROVKA Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5
- NOSNÁ STĚNA tl. 250mm, Rw=49dB TVAROVKA Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 150mm, Rw=43dB TVAROVKA Porotherm 14 Profi tl. 140mm
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 100mm POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 100mm
- ATIKA POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 250mm
- KZS ETICS II – IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA Lambda 0,035W/m.K
- KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA NESTLAČITELNÁ
- PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU např. ISOCORB

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: Ing.arch. Josef Pálka | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 | |
| Autor projektu: Ing.arch. Martin Pálka | | |
| Vypracoval: Ing. Karel Typlt | | |
| Místo: Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice | |
| Akce: Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení | |
| Objekt: D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: 11. 2019 | |
| Oddíl: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: 1:75 | |
| Název výkresu: Příčný řez A - A | Číslo výkr.: 07 | Revize: R00 / Paré č.: . |

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY TERASA – SPÁD 3% BROOF(t)3

| | | |
|---|---|---|
| Pochůzí vrstva | betonová dlažba určená pro použití v exteriéru a pro pokládku na podložky | |
| | min. výšky 15 mm, pochůzná vrstva, formát 500x500 mm tl. max 40mm | |
| Podložky | systémové plastové rektifikovatelné podložky, přířez fólie z PVC–P pod podložkami, ochranná vrstva | |
| Separační vrstva | netkaná textilie ze 100% polypropylenu 300g/m2, separační vrstva | |
| Hydroizolace | fólie z PVC–P min tl. 1,5mm určená pod zatěžovací vrtsvy, hydroizolační vrstva | |
| Separační vrstva | netkaná textilie ze 100% polypropylenu 300g/m2, separační vrstva | |
| Tepelná izolace | desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150 S, tepelně izolační vrstva, tl. 240–360mm, spádové klíny a vrchní desky | |
| Parozábrana | pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem, min. tl. 4mm parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva | |
| Penetrace | asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu | |
| Nosná vr. | stropní konstrukce viz. konstrukční řešení | |
| Omítka, malba, podhled | | |

P2.1 – Podlaha 2.NP – keramická dl. 120mm

| | | |
|---|---|---|
| Nášlapná vr | keramická dlažba | 10 |
| Lepící vr | vyrovnávací a lepící stěrka | 5 |
| Roznášecí vr | litý betonový potěr, vyztužení KARI | 55 |
| Separace | PE fólie | |
| Podlah topení | systémové EPS dílce integrovaná kročejová izolace | 50 |
| Nosná vr. | stropní konstrukce viz. konstrukční řešení | |
| Omítka, malba | | |

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY – SPÁD 3%

| | |
|---|---|
| Krytina | fólie DEKPLAN 76 z PVC–P tl. 1,5mm určená k mechanickému kotvení, hydroizolační vrstva |
| Separace | FILTEK V sklovláknitá netkaná textilie (sklovláknitý vlies), separační vrstva |
| Tepelná izolace | EPS 100 S tl. 240–480mm, spádové klíny a desky |
| Pojistná hydroizolace | pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem, parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva. Nosná vložka je skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2 |
| Penetrace | asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu |
| Nosná vr. | stropní konstrukce viz. konstrukční řešení |
| Omítka, malba, podhled | |

P2.2 – Podlaha 2.NP – povlaková 120mm

| | | |
|---|---|---|
| Nášlapná vr | vinil pásy, click systém | 5 |
| Vyrovnávací vr | vyrovnávací stěrka | 10 |
| Roznášecí vr | litý betonový potěr, vyztužení KARI | 55 |
| Separace | PE fólie | |
| Podlah topení | systémové EPS dílce integrovaná kročejová izolace | 50 |
| Nosná vr. | stropní konstrukce viz. konstrukční řešení | |
| Omítka, malba, v garáži podhled KZS MV A1/A2 150mm | | |

SKLADBA BALKONY KERAMICKÁ DL. SPÁD 2,0%

| | |
|---|---|
| Nášlapná vr | keramická dl. 30x30cm protiskluzná, mrazuvzdorná dilatační celky max 2,1x2,1m vložení dilatačních lišt Schlüter spárování flexi hmotou š.5mm, dilatace silikonem |
| Lepící vrstva | flexi mrazuvzdorný lepící tmel sys. dodávka Schlüter |
| Drenážní vrstva | drenážní a expanzní nopovaná fólie 4mm Schlüter DITRA sys. dodávka Schlüter DITRA DRAIN 4 |
| Lepíc tmel | flexi mrazuvzdorný lepící tmel sys. dodávka Schlüter |
| Hydroizolace | kontaktní poetylenová fólie, slepené přesahy sys. dodávka Schlüter KERDI |
| Spádová vrstva | betonová mazanina spádovaná min. 2% tl. 30–90mm mrazuvzdorná, vysokopevnostní pro malé spády |
| Spojovací můstek | |
| Nosná vr. | Železobetonová stropní konstrukce tl. viz. konstrukční řešení spodní líc v provedení pohledový beton |

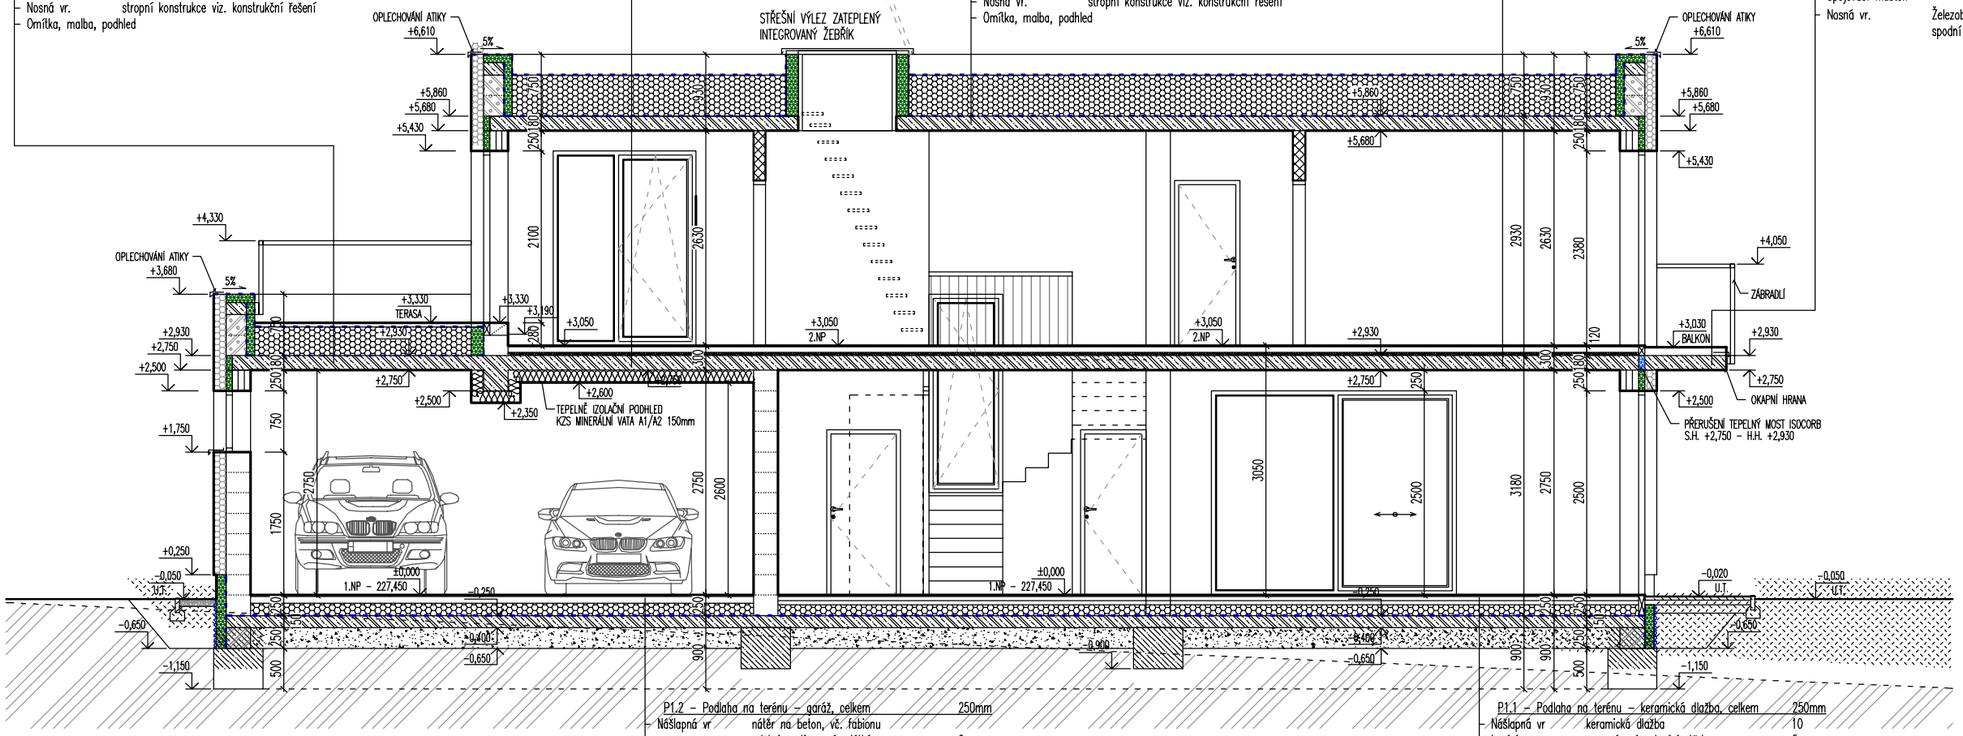


P1.2 – Podlaha na terénu – garáž, celkem 250mm

| | | |
|---|---|---|
| Nášlapná vr | nátěr na beton, vč. fabionu | |
| | odolný proti ropným látkám | 2 |
| Lepící vr | vyrovnávací a lepící stěrka spojovací můstek | 5 |
| Roznášecí vr | litý betonový potěr, vyztužení KARI | 83 |
| Separace | PE fólie | |
| Tepelná izolace | polystyren EPS 150 80+70MM | 150 |
| Hydroizolace | sestava modifikovaných asf. pásů plnoplošně natavené | 10 |
| Penetrace | | |
| Nosná kce | železobetonová deska KARI | 150 |
| Separace | geotextílie | |
| Drenážní vr | hutněný štěrkopísek | 250 |
| Rostlá zemina | | |

P1.1 – Podlaha na terénu – keramická dlažba, celkem 250mm

| | | |
|---|---|---|
| Nášlapná vr | keramická dlažba | 10 |
| Lepící vr | vyrovnávací a lepící stěrka | 5 |
| Roznášecí vr | litý betonový potěr, vyztužení KARI | 65 |
| Separace | PE fólie | |
| Tepelná izolace | polystyren EPS 100 S 80+80MM | 160 |
| Hydroizolace | sestava modifikovaných asf. pásů plnoplošně natavené | 10 |
| Penetrace | | |
| Nosná kce | železobetonová deska KARI | 150 |
| Separace | geotextílie | |
| Drenážní vr | hutněný štěrkopísek | 250 |
| Rostlá zemina | | |

## LEGENDA HMOT:

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 16–32MM, HUTNĚNÝ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÍ NA ÚNOSNOST PŮVODNÍ ZEMINY
- ŽELEZOBETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- PROSTÝ BETON /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/
- NOSNÁ PODZEMNÍ STĚNA tl. 300mm ZALÉVACÍ TVAROVKA 300x500mm v.250mm /viz. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ/

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ STĚNA tl. 300mm, Rw=48dB TVAROVKA Porotherm 30 Profi tl. 300mm, P10, M5
- NOSNÁ STĚNA tl. 250mm, Rw=49dB TVAROVKA Porotherm 24 Profi tl. 240mm, P10, M5
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 150mm, Rw=43dB TVAROVKA Porotherm 14 Profi tl. 140mm
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA tl. 100mm POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 100mm
- ATIKA POROBETONOVÁ TVÁRNICE tl. 250mm
- KZS ETICS II – IZOLACE EPS 100 F TL. 140mm Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 Lambda 0,037W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE XPS Lambda 0,035W/m.K
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA Lambda 0,035W/m.K
- KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA NESTLAČITELNÁ
- PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU např. ISOCORB

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: | Ing.arch. Josef Pálka | Ing.arch.Josef Pálka autorizovaný architekt ČKA č.02 127 |
| Autor projektu: | Ing.arch. Martin Pálka | |
| Vypracoval: | Ing. Karel Typlt | |
| Místo: | Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor: Bazal Buildings s.r.o., č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice |
| Akce: | Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň: Dokumentace pro vydání společného povolení |
| Objekt: | D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: 11. 2019 |
| Oddíl: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: 1:75 |
| Název výkresu: | Podélný řez B - B | Číslo výkr.: 08 / Revize: R00 / Paré č.: . |

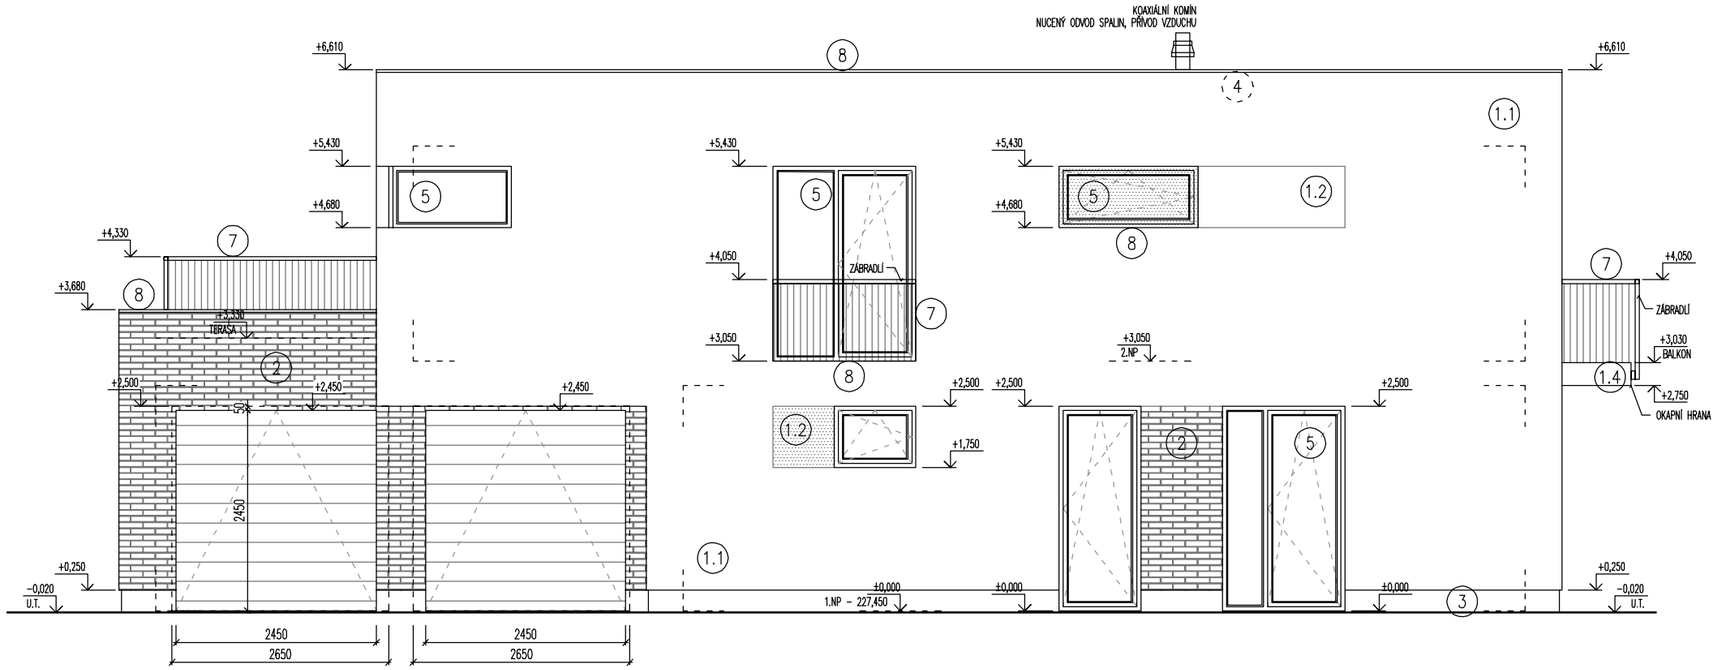

## POPIS MATERIÁLŮ:

| | |
|---|---|
| 1.1 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>ODSTÍN BÍLÁ |
| 1.2 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>ODSTÍNY ŠEDOHNĚDÁ |
| 1.3 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>ODSTÍNY HNĚDOZELENÁ |
| 1.4 | FASÁDNÍ STĚRKA<br>PROVEDENÍ POHLEDOVÝ BETON |
| 2 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>VOLITELNĚ OBKLAD CIHLENÝM PÁSKEM vč. ROHŮ |
| 3 | SOKLOVÁ OMÍTKA NA KZS ETICS II<br>MOZAIKOVÁ STĚRKA SVĚTLE HNĚDÁ |
| 4 | STŘEŠNÍ KRYTINA FÓLIOVÁ<br>PVC – P FÓLIE ŠEDÁ |
| 5 | FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 0,9W/m2.K<br>PLASTOVÉ PROFILY ŠEDÉ, OBOUSTRANNĚ FÓLIOVÁNO ALUMINIUM |
| 6 | VSTUPNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 0,9W/m2.K<br>PLASTOVÁ TUHÁ BEZRÁMOVÁ DESKA BARVA RAL |
| 7 | ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY<br>ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PROFILY |
| 8 | KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POPLASTOVANÁ PLECH<br>SVĚTLE ŠEDÁ |
| 9 | GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 2,0W/m2.K<br>PLASTOVÉ LAMELY ŠEDÁ |

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: | Ing.arch. Josef Pálka | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 | |
| Autor projektu: | Ing.arch. Martin Pálka | | |
| Vypracoval: | Ing. Karel Typlt | | |
| Místo: | Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice | |
| ~~Akce:~~ | Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení | |
| Objekt: | D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: | 11. 2019 |
| Oddíl: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: | 1:75 |
| Název výkresu: | Pohled čelní - uliční | Číslo výkr.: 09 | Revize: R00 / Paré č.: . |

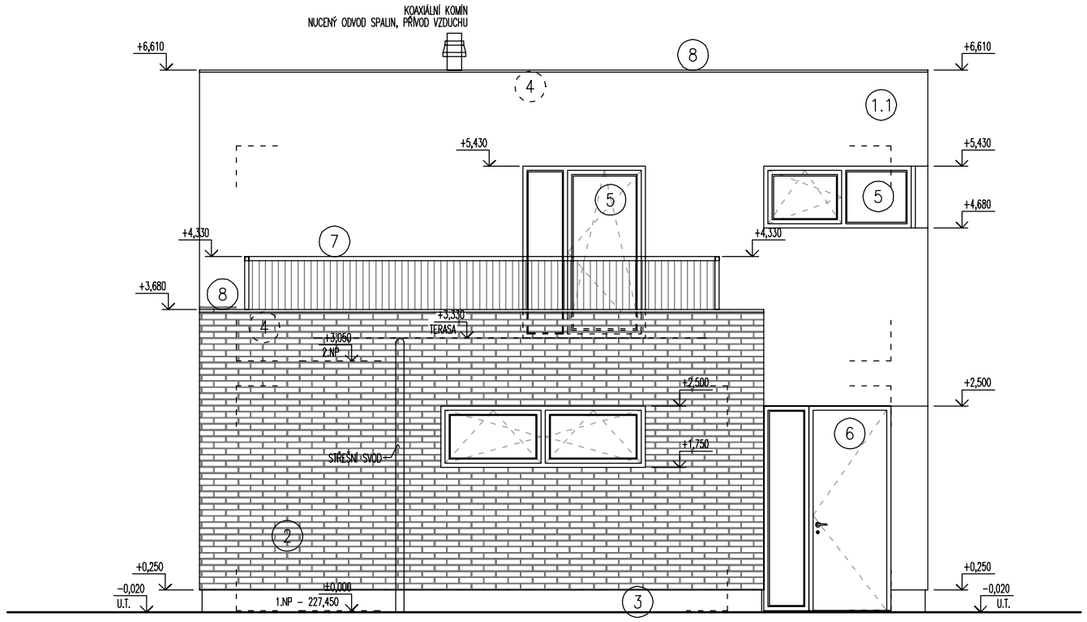


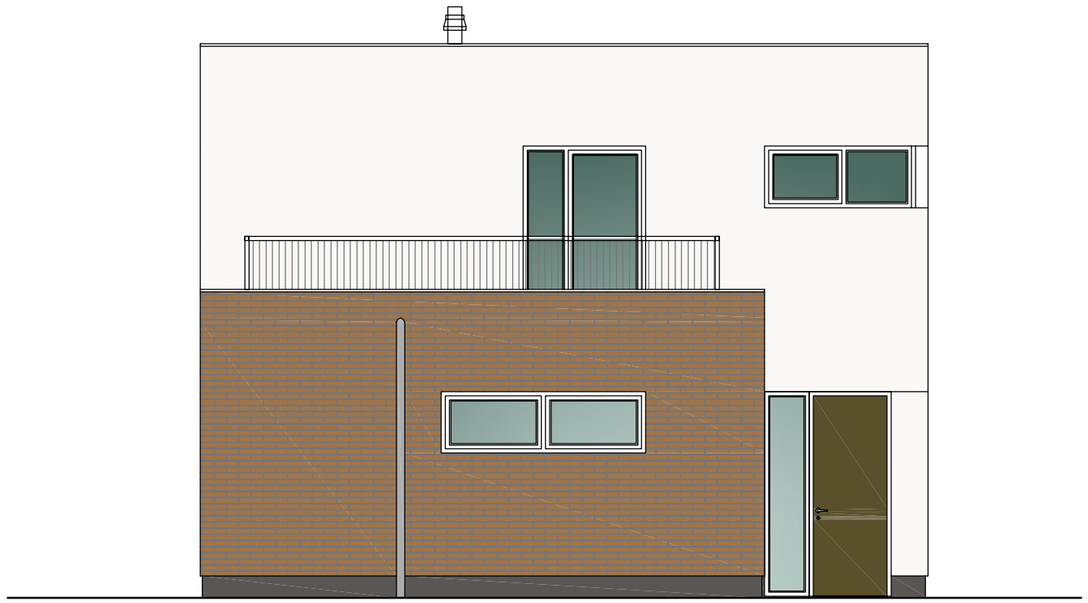

## POPIS MATERIÁLŮ:

| | |
|---|---|
| 1.1 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>ODSTÍN BÍLÁ |
| 1.2 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>ODSTÍNY ŠEDOHNĚDÁ |
| 1.3 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>ODSTÍNY HNĚDOZELENÁ |
| 1.4 | FASÁDNÍ STĚRKA<br>PROVEDENÍ POHLEDOVÝ BETON |
| 2 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>VOLITELNĚ OBKLAD CIHLENÝM PÁSKEM vč. ROHŮ |
| 3 | SOKLOVÁ OMÍTKA NA KZS ETICS II<br>MOZAIKOVÁ STĚRKA SVĚTLE HNĚDÁ |
| 4 | STŘEŠNÍ KRYTINA FÓLIOVÁ<br>PVC – P FÓLIE ŠEDÁ |
| 5 | FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 0,9W/m2.K<br>PLASTOVÉ PROFILY ŠEDÉ, OBOUSTRANNĚ FÓLIOVÁNO ALUMINIUM |
| 6 | VSTUPNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 0,9W/m2.K<br>PLASTOVÁ TUHÁ BEZRÁMOVÁ DESKA BARVA RAL |
| 7 | ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY<br>ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PROFILY |
| 8 | KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POPLASTOVANÁ PLECH<br>SVĚTLE ŠEDÁ |
| 9 | GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 2,0W/m2.K<br>PLASTOVÉ LAMELY ŠEDÁ |

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: Ing.arch. Josef Pálka | | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 | |
| Autor projektu: Ing.arch. Martin Pálka | | | |
| Vypracoval: Ing. Karel Typlt | | | |
| Místo: Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice | |
| Akce: Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení | |
| Objekt: D - Dokumentace stavebních objektů | | Datum: 11. 2019 | |
| Oddíl: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | | Měřítko: 1:75 | |
| Název výkresu:<br>Pohled boční - pravý | | Číslo výkr.: 10 | Revize: R00 / Paré č.: . |

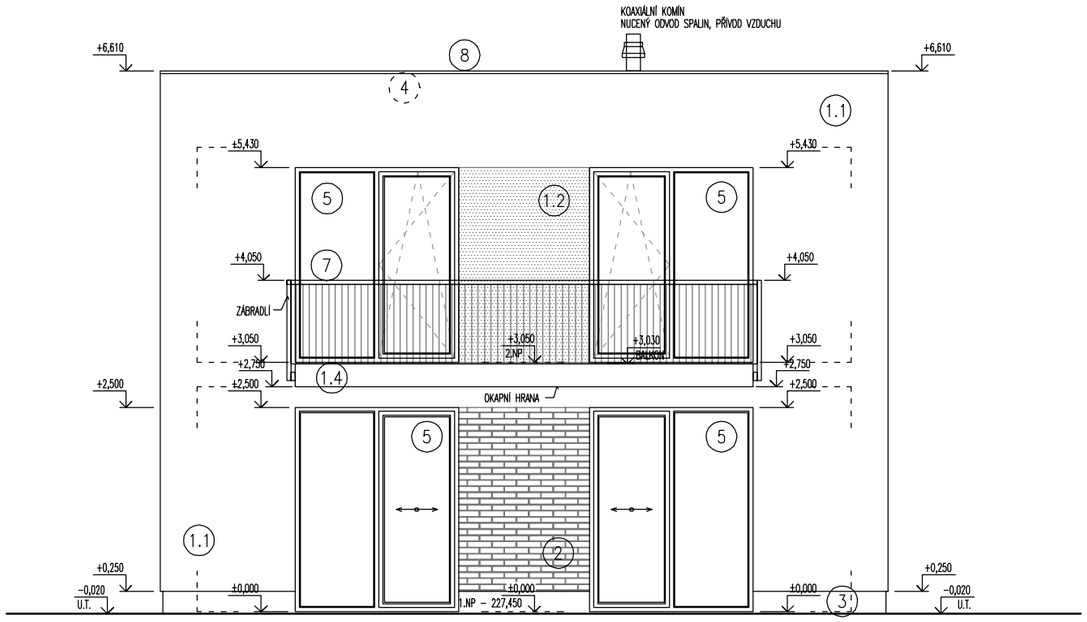

## POPIS MATERIÁLŮ:

| | |
|---|---|
| 1.1 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>ODSTÍN BÍLÁ |
| 1.2 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>ODSTÍNY ŠEDOHNĚDÁ |
| 1.3 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>ODSTÍNY HNĚDOZELENÁ |
| 1.4 | FASÁDNÍ STĚRKA<br>PROVEDENÍ POHLEDOVÝ BETON |
| 2 | PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA<br>VOLITELNĚ OBKLAD CIHLENÝM PÁSKEM vč. ROHŮ |
| 3 | SOKLOVÁ OMÍTKA NA KZS ETICS II<br>MOZAIKOVÁ STĚRKA SVĚTLE HNĚDÁ |
| 4 | STŘEŠNÍ KRYTINA FÓLIOVÁ<br>PVC – P FÓLIE ŠEDÁ |
| 5 | FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 0,9W/m2.K<br>PLASTOVÉ PROFILY ŠEDÉ, OBOUSTRANNĚ FÓLIOVÁNO ALUMINIUM |
| 6 | VSTUPNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 0,9W/m2.K<br>PLASTOVÁ TUHÁ BEZRÁMOVÁ DESKA BARVA RAL |
| 7 | ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY<br>ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PROFILY |
| 8 | KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POPLASTOVANÁ PLECH<br>SVĚTLE ŠEDÁ |
| 9 | GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 2,0W/m2.K<br>PLASTOVÉ LAMELY ŠEDÁ |

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

**±0,000 = 1.NP = 227,450**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: | Ing.arch. Josef Pálka | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 | |
| Autor projektu: | Ing.arch. Martin Pálka | | |
| Vypracoval: | Ing. Karel Typlt | | |
| Místo: | Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice | |
| Akce: | Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení | |
| Objekt: | D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: | 11. 2019 |
| Oddíl: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: | 1:75 |
| Název výkresu: | Pohled boční - levý | Číslo výkr.: 11 | Revize: R00 / Paré č.: . |

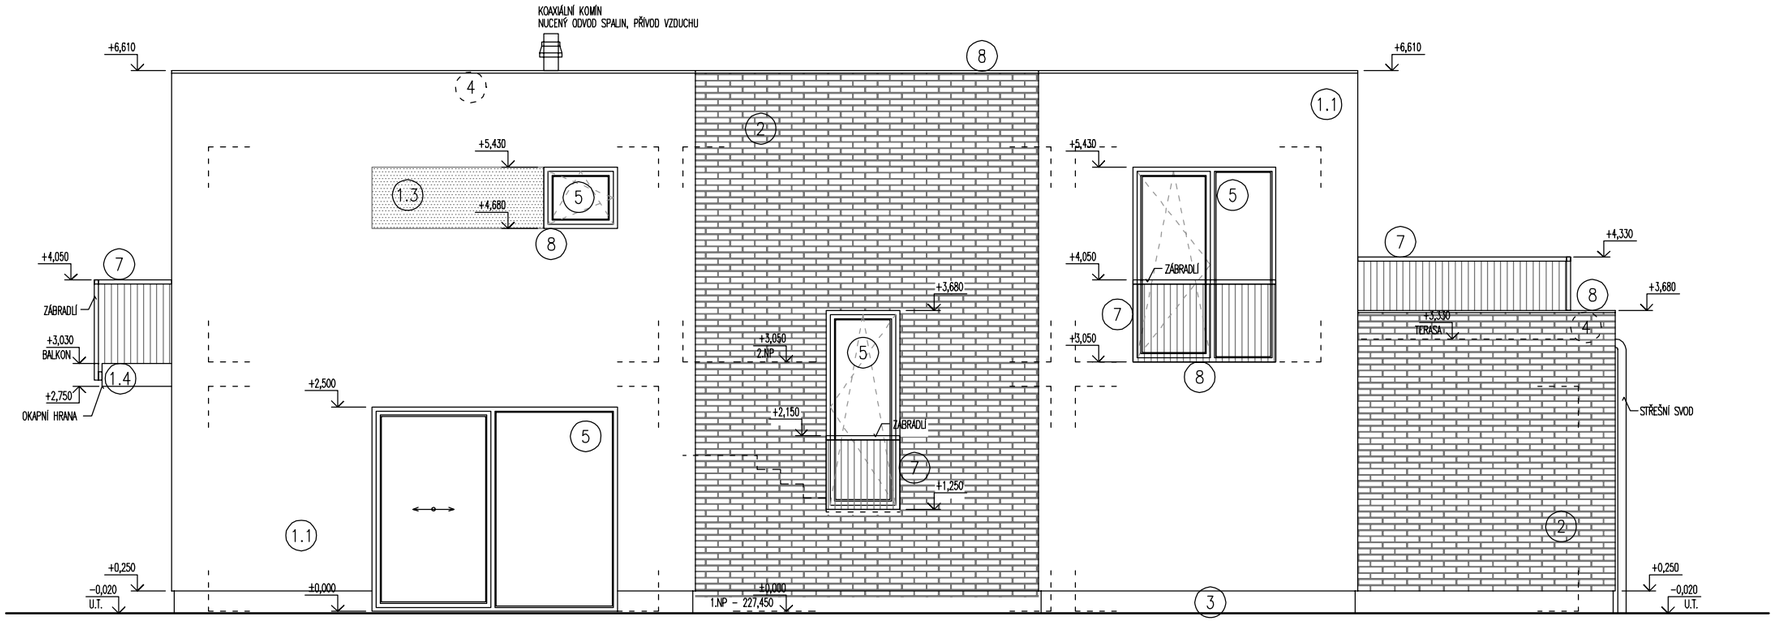

## POPIS MATERIÁLŮ:

1.1 PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
ODSTÍN BÍLÁ

1.2 PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
ODSTÍNY ŠEDOHNĚDÁ

1.3 PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
ODSTÍNY HNĚDOZELENÁ

1.4 FASÁDNÍ STĚRKA
PROVEDENÍ POHLEDOVÝ BETON

2 PROBARVENÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
VOLITELNĚ OBKLAD CIHLENÝM PÁSKEM vč. ROHŮ

3 SOKLOVÁ OMÍTKA NA KZS ETICS II
MOZAIKOVÁ STĚRKA SVĚTLE HNĚDÁ

4 STŘEŠNÍ KRYTINA FÓLIOVÁ
PVC – P FÓLIE ŠEDÁ

5 FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 0,9W/m2.K
PLASTOVÉ PROFILY ŠEDÉ, OBOUSTRANNĚ FÓLIOVÁNO ALUMINIUM

6 VSTUPNÍ DVEŘE BEZPEČNOSTNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 0,9W/m2.K
PLASTOVÁ TUHÁ BEZRÁMOVÁ DESKA BARVA RAL

7 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PROFILY

8 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POPLASTOVANÁ PLECH
SVĚTLE ŠEDÁ

9 GARÁŽOVÁ VRATA SEKČNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw 2,0W/m2.K
PLASTOVÉ LAMELY ŠEDÁ

Poznámka: Veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě před zahájením prací

±0,000 = 1.NP = 227,450

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zodpovědný projektant: Ing.arch. Josef Pálka | Ing.arch.Josef Pálka<br>autorizovaný architekt ČKA č.02 127 | | |
| Autor projektu: Ing.arch. Martin Pálka | | | |
| Vypracoval: Ing. Karel Typlt | | | |
| Místo: Želešice 664 43<br>kat.úz. Želešice [795968], parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 | Investor:<br>Bazal Buildings s.r.o.,<br>č. p. 275, 67134 Horní Dunajovice | | |
| Akce: Novostavba Rodinného domu typ "B" č.3<br>parc.č. 285/8, 285/11, 288/5 Želešice 664 43 | Stupeň:<br>Dokumentace pro vydání společného povolení | | |
| Objekt: D - Dokumentace stavebních objektů | Datum: 11. 2019 | | |
| Oddíl: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | Měřítko: 1:75 | | |
| Název výkresu:<br>Pohled dvorní - zadní | Číslo výkr.: 12 | Revize: R00 | Paré č.: . |